



**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"  
в мае 2020 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, Со	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, Со	Температура газа, Со	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м <sup>3</sup>	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м <sup>3</sup>	Масса метпримесей (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м <sup>3</sup>	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м <sup>3</sup>	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м <sup>3</sup>	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	27.05.20 г. № 72	-36.8	-7	+9	34.32	49.78	отс.	отс.	отс.	0.008	0.2	0.7032
Северный Крым	ГРС Краснопереконск	14.05.20 г. № 48-п	-14.50	-3.50	+9	34.88	50.06	отс.	отс.	отс.	0.005	0.3	0.7174
Северный Крым	ГРС Джанкой	12.05.20 г. № 46-п	-16.6	-1.7	+34.1	33.91	49.57	отс.	отс.	отс.	0.007	0.2	0.6930
Западный Крым	ГРС Задорное	19.05.20 г. № 47-п	+1	+6	+27.3	34.02	48.81	отс.	отс.	отс.	0.008	1.0	0.7184
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	27.05.20 г. № 51-п	+9.1	+10.4	+11.2	35.23	50.15	отс.	отс.	отс.	0.005	0.5	0.7289
Западный Крым	ГРС Раздольное	07.05.20 г. № 43-п	-21.5	-9.6	+16	35.66	50.41	отс.	отс.	отс.	0.005	0.5	0.7382
Восточный Крым	ГРС Нижнегорский	18.05.20 г. № 45-п	-27.40	-11.3	+15	34.28	49.81	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.7008
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	19.05.20 г. № 69	-23.0	+6	+25	34.20	49.77	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.6990
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	06.05.20 г. № 62	-29.3	-6.3	+9	34.26	49.80	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.7002

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти  
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А тел.-66-47-21

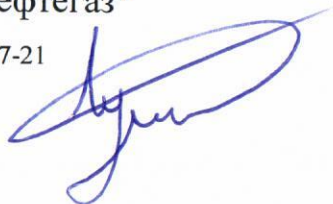

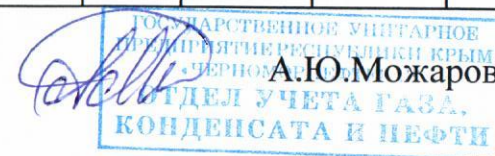
  
 А.Ю.Можаровский